


Instalację należy wykonać z podziemiem na podłogę i po ewolucji Po zmontowaniu przewodów na ewolucji należy je obudować moskownicą z blochy siłowej w kolorze słotki okiennej.

jednostka zewnętrzna na dachu w układzie Multi GWHD(42)NK3AO Montaż na dachu

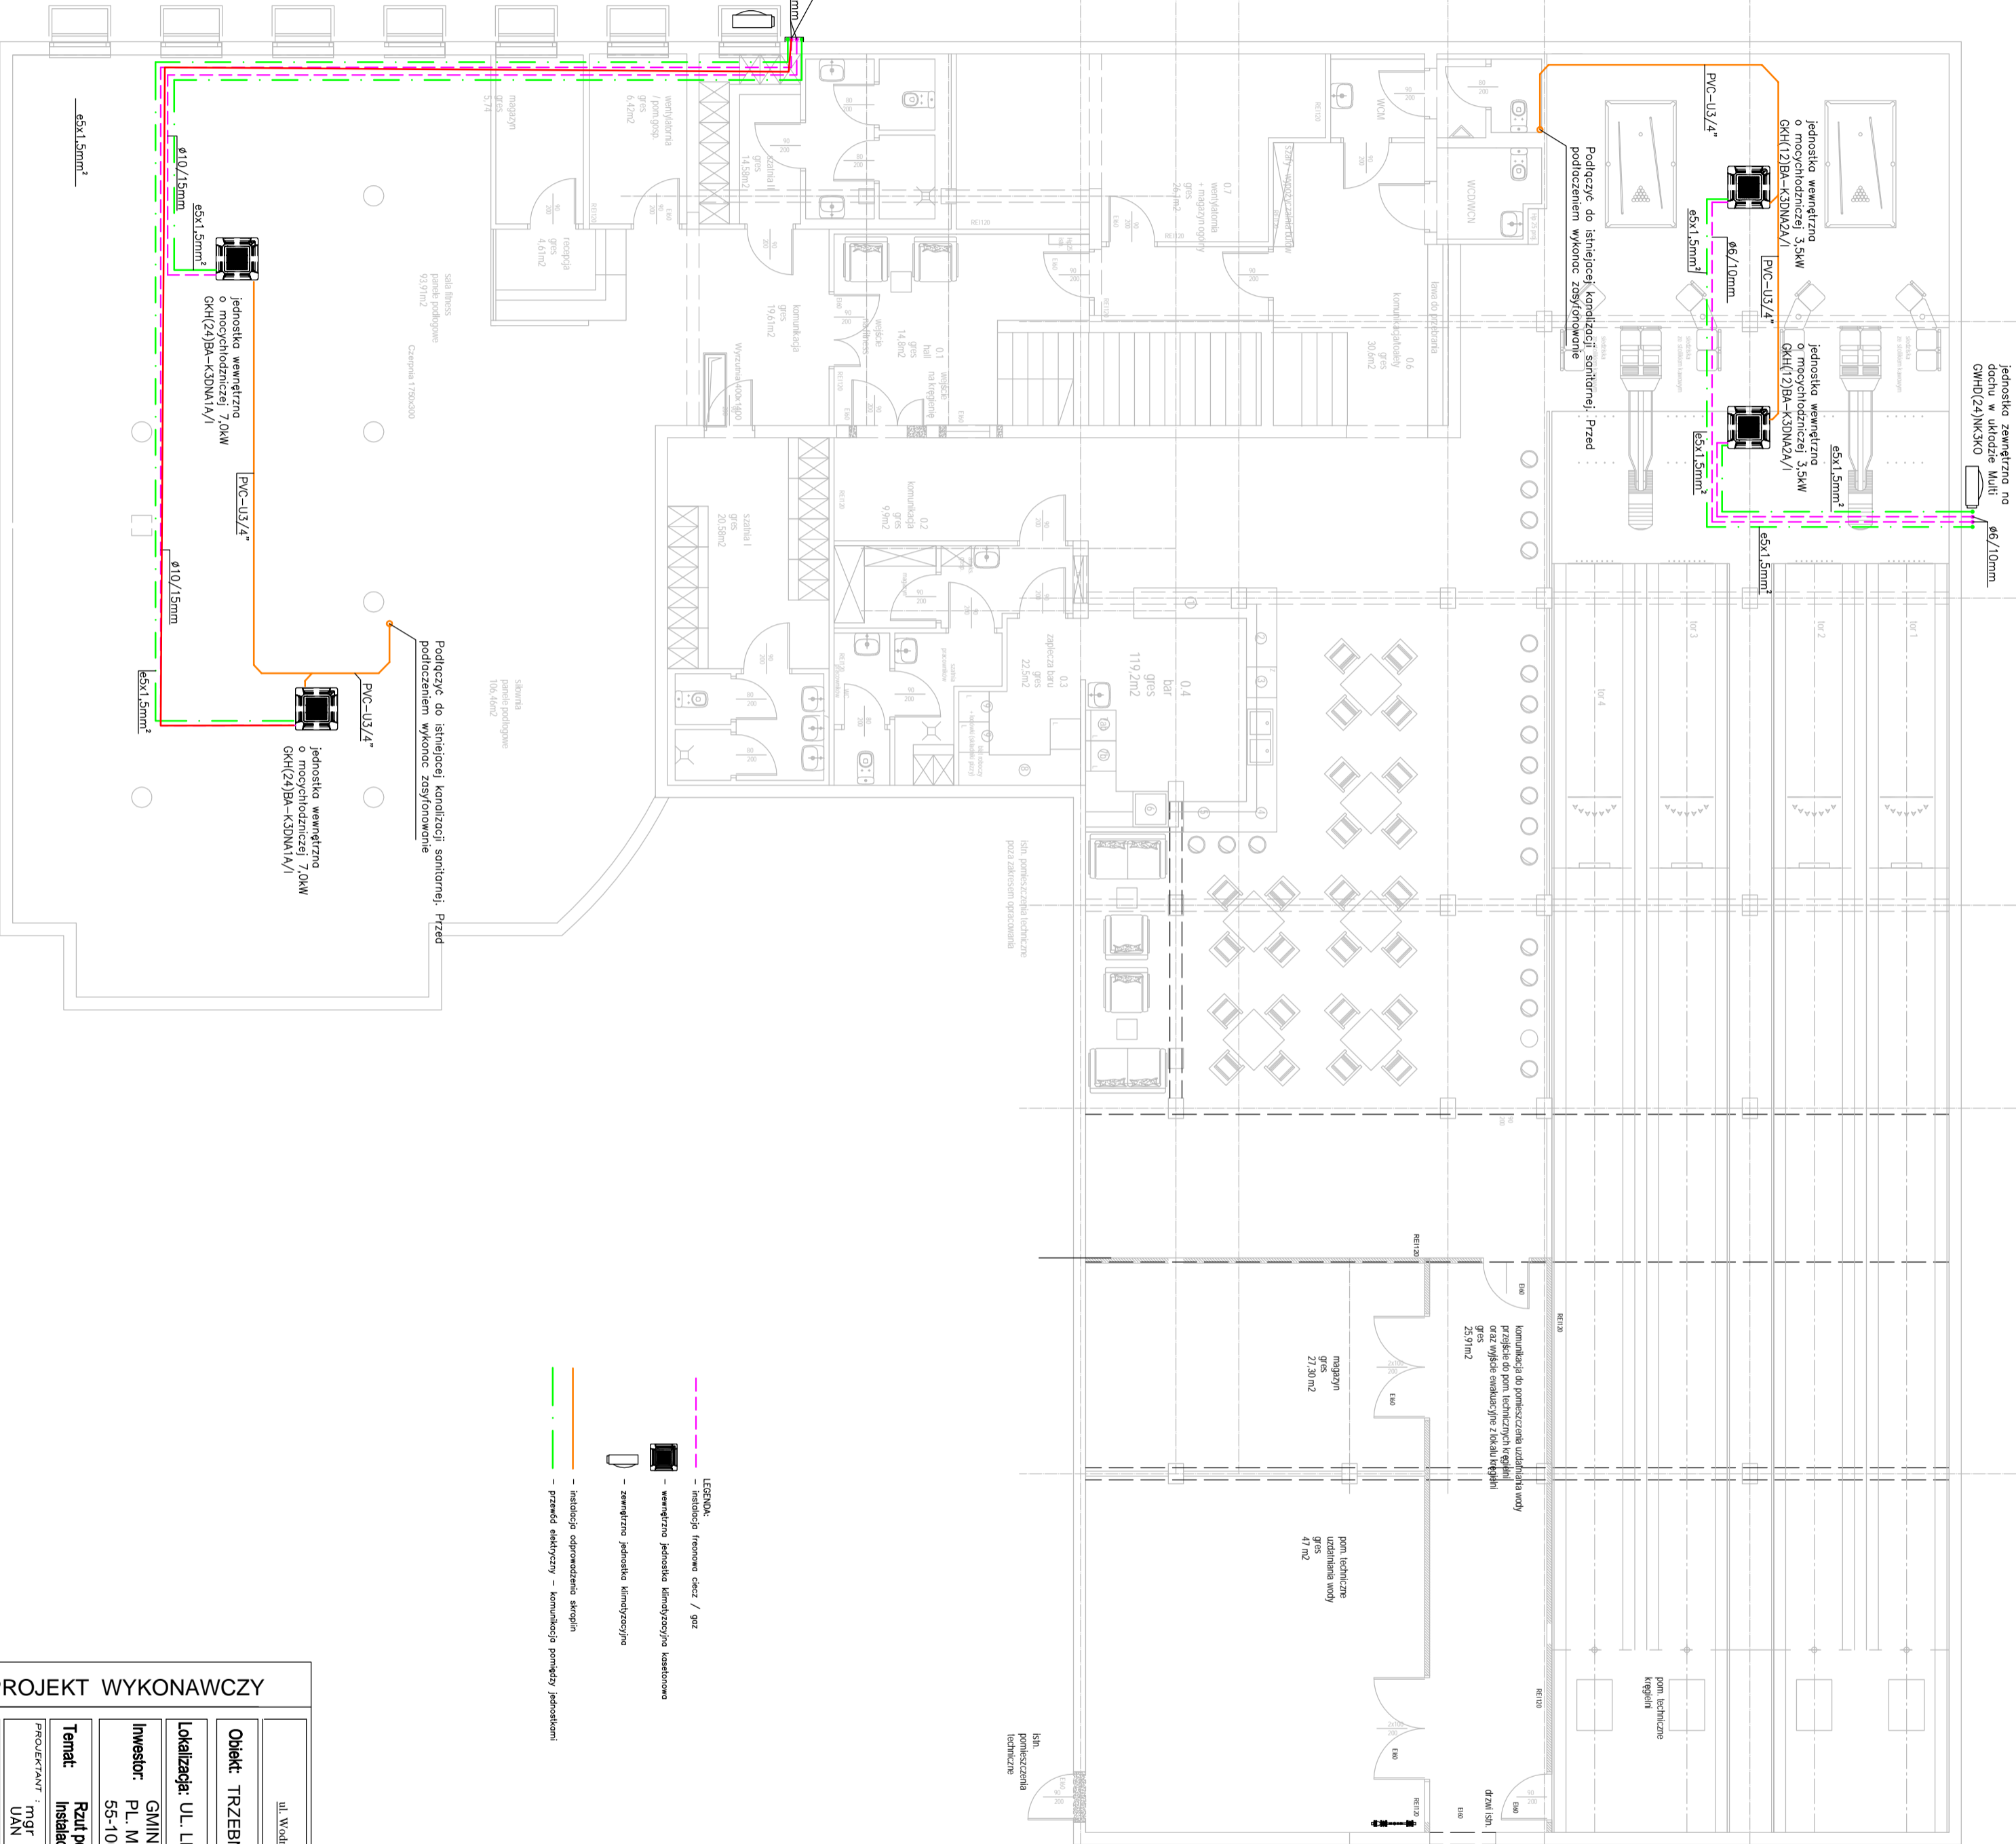

- LEDZNA
- instalacja freonowa ciepl / gaz
- wewnętrzna jednostka klimatyzacyjna kasztunkowa
- zewnętrzna jednostka klimatyzacyjna
- instalacja odprowadzenia ścieków
- przewód elektryczny - komunikacja pomieszczeń jednostkami

PROJEKT WYKONAWCZY

WENT-MAX GRZE GORZ KOŁODZIEJ
ul. Wolna 4, 63-400 WROCL, NIP: 722-244-13-41 REGON: 141914411
KRAJOWA DZIAŁALNOŚĆ: 43.22.ZA

Obiekt: TRZEBNICKI PARK WODNY „ZDRÓJ” SP. Z O.O.

Lokalizacja: UL. LEŚNA 5, 55-100 TRZEBNICA

Investor: GMINA TRZEBNICA
PL. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO 1,
55-100 TRZEBNICA

Temat: Realizacja pomieszczeń podziemia basenu
Instalacja klimatyzacji

Projektant: mgr inż. Wiesław Wenc
UAN – 7342-112/92

Opis: 1.00
Data: 2016
Sanitarna

RYSSZ